

Boletim de Acompanhamento da Alocação de Água 2024/2025

Sistemas Hídricos: Capoeira


Período: 01/08 - 01/10/2024 - Mês 2

1. Evolução dos Estados Hidrológicos:

Tabela 1: Barragem Capoeira: Volume Total - Volume Defluído

Situação do Volume da Barragem				
Data	Mês	Volume total (%)	Volume defluído aferido (m³)	Volume defluído simulado (m³)
01/08/2024	0	25,43	0	0
01/09/2024	1	22,72	-1.449.710,40	-879.340,40
01/10/2024	2	20,82	-1.016.240,40	-874.773,19
TOTAL ACUM.			-2.465.950,80	-1.754.113,59

Figura 1 - Barragem Capoeira: Evolução do Volume

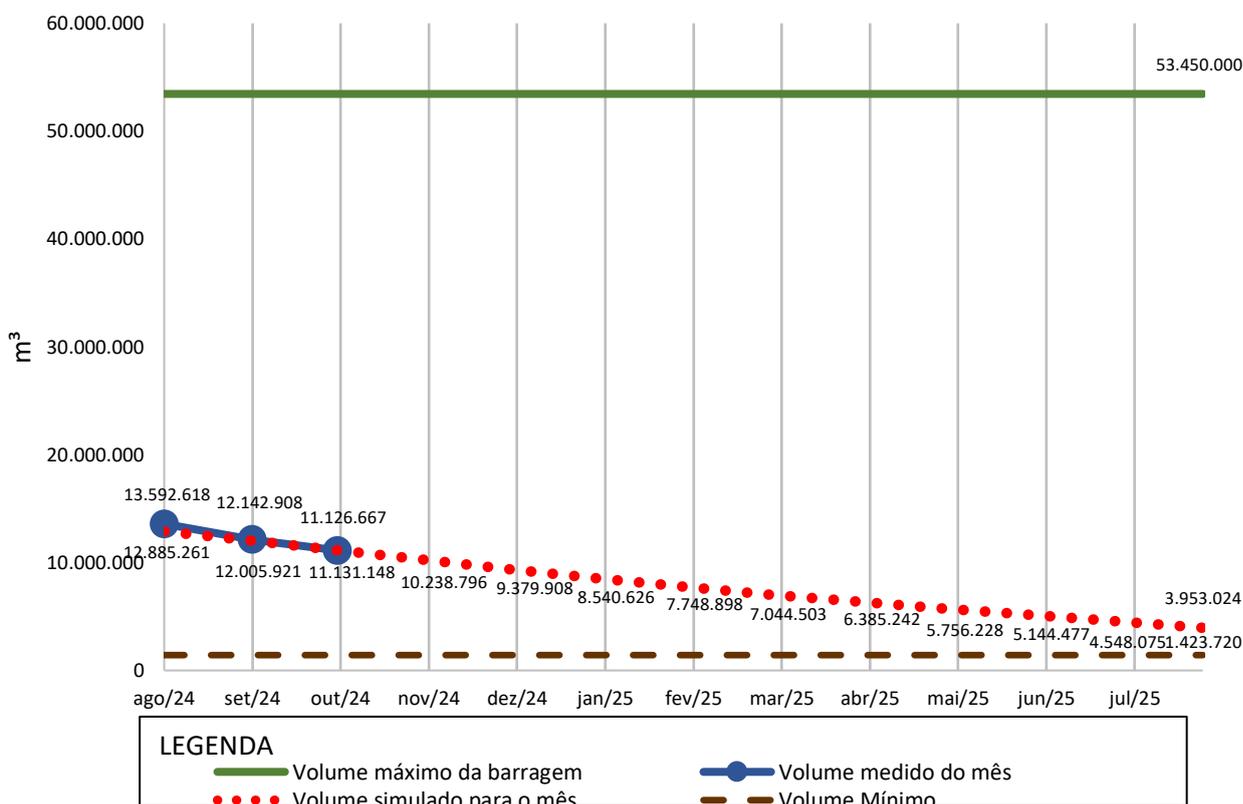


2. Usos Outorgados:

a) Barragem Capoeira:

Situação atual: Usos outorgados vigentes/vencidos					
Data	Mês	Nº de outorgados vigentes	Nº de outorgados vencidos	Volume anual alocado (m ³)	% total do volume acumulado consumido
01/08/2024	0	7	7	5.694.000	0
01/09/2024	1	8	6	5.694.000	2,20
01/10/2024	2	9	8	5.694.000	5,23

Figura 2: Barragem Capoeira - Evolução do Consumo: Usos Outorgados

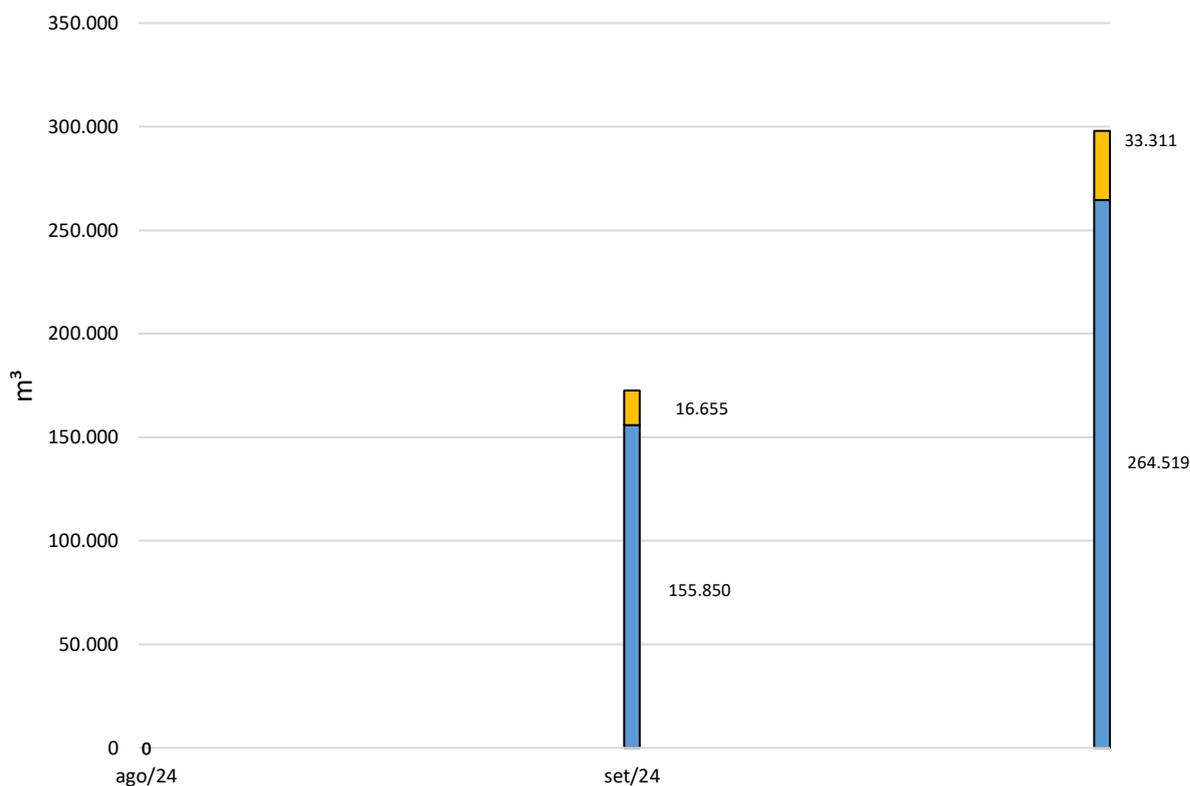

LEGENDA

■ Volume consumido pelas outorgas a jusante ■ Volume consumido pelas outorgas no reservatório

Figura 3: Barragem Capoeira - Evolução do Consumo: CAGEPA


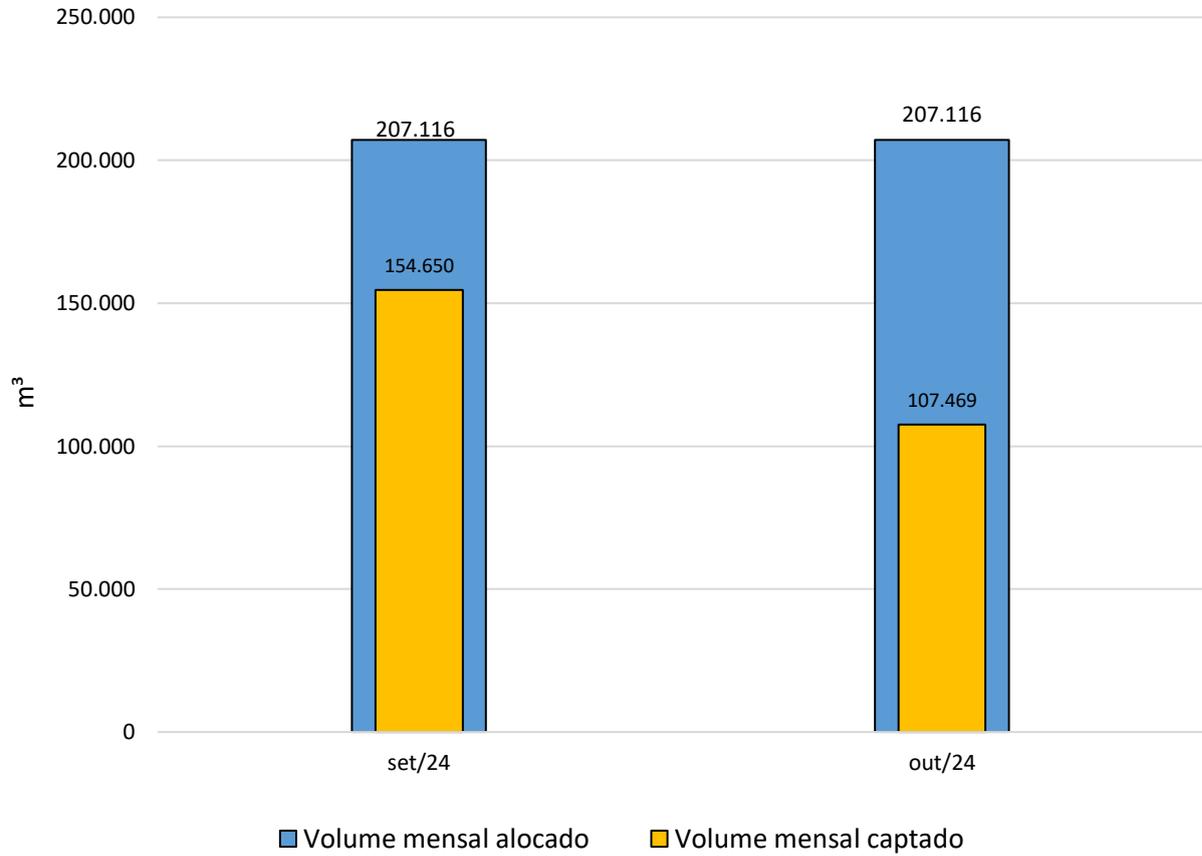


Figura 3 - Localização das outorgas no sistema hídrico Capoeira

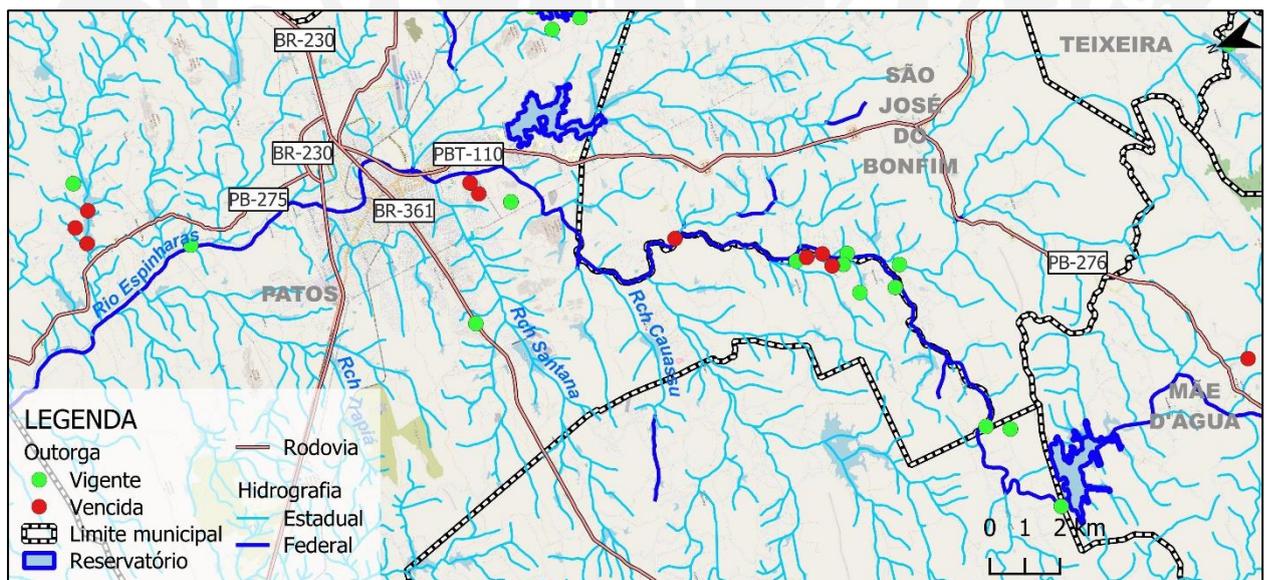

3. Compromissos e Ações:

ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	Atendida	Atenção	Não atendido
Realização de fiscalização ao longo do rio a jusante da barragem	AESA			
Realização de regularização de usuários	AESA			
Realização de fiscalização de segurança da barragem	AESA			

João Pessoa, 07 de outubro de 2024.

Coordenação – Rosa Maria Lins Bonifácio
Subgerente de Marco Regulatório e Alocação de Água – Mat. 111.168-2

Elaboração – Bruno José de Macedo Silva Leite
Técnico de Recursos Hídricos – Mat. 111.257-5