

Boletim de Acompanhamento da Alocação de Água 2024/2025

Sistemas Hídricos: Cachoeira dos Cegos


Período: 30/07 - 30/09/2024 - Mês 2

1. Evolução dos Estados Hidrológicos:

Tabela 1: Barragem Cachoeira dos Cegos: Volume Total - Volume Defluído

Situação do Volume da Barragem				
Data	Mês	Volume total (%)	Volume defluído aferido (m³)	Volume defluído simulado (m³)
30/07/2024	0	42,36	0	0
30/08/2024	1	40,88	-1.067.182,92	-878.869,19
30/09/2024	2	38,57	-1.660.062,32	-953.070,72
TOTAL ACUM.			-2.727.245,24	-1.831.939,91

Figura 1 - Barragem Cachoeira dos Cegos: Evolução do Volume

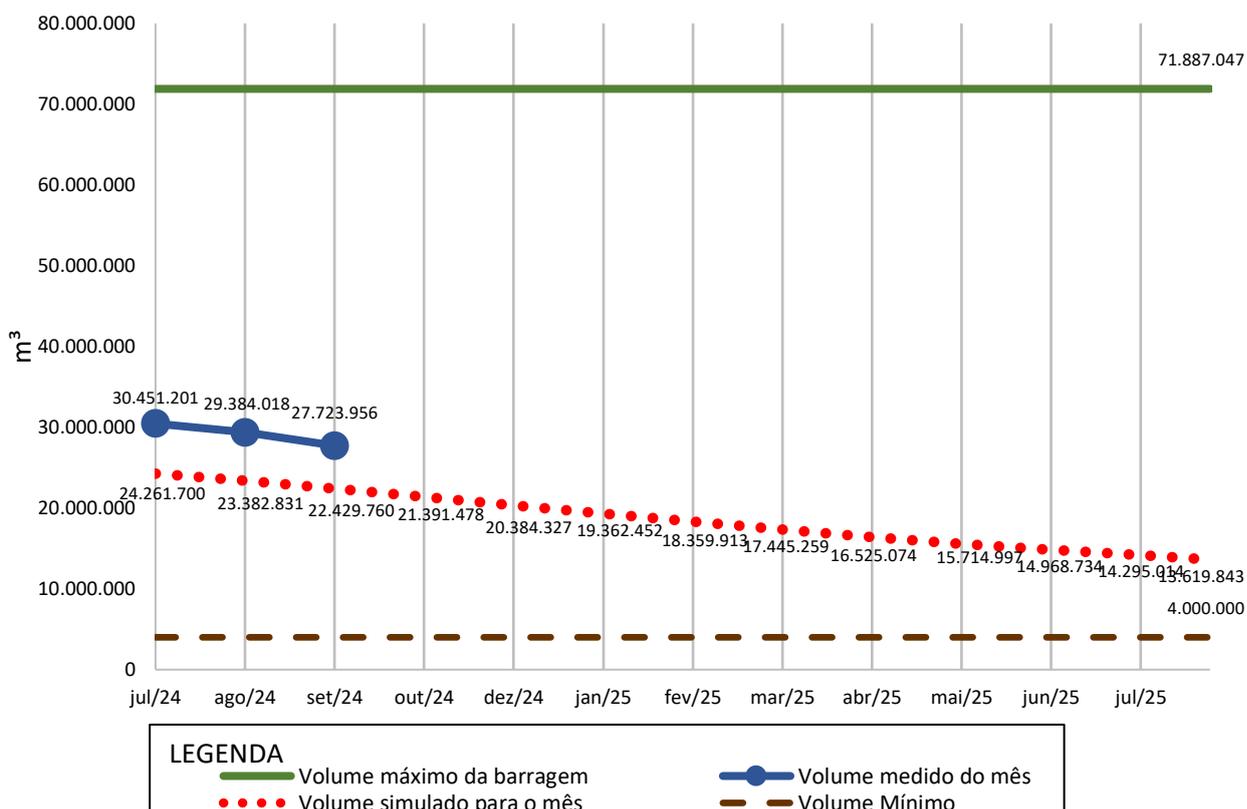

2. Usos Outorgados:

a) Barragem Cachoeira dos Cegos:

Situação atual: Usos outorgados vigentes/vencidos					
Data	Mês	Nº de outorgados vigentes	Nº de outorgados vencidos	Volume anual alocado (m ³)	% total do volume acumulado consumido
30/07/2024	0	14	16	4.642.800	0
30/08/2024	1	14	16	4.642.800	1,53%
30/09/2024	2	13	18	4.642.800	

Figura 2: Barragem Cachoeira dos Cegos - Evolução do Consumo: Usos Outorgados


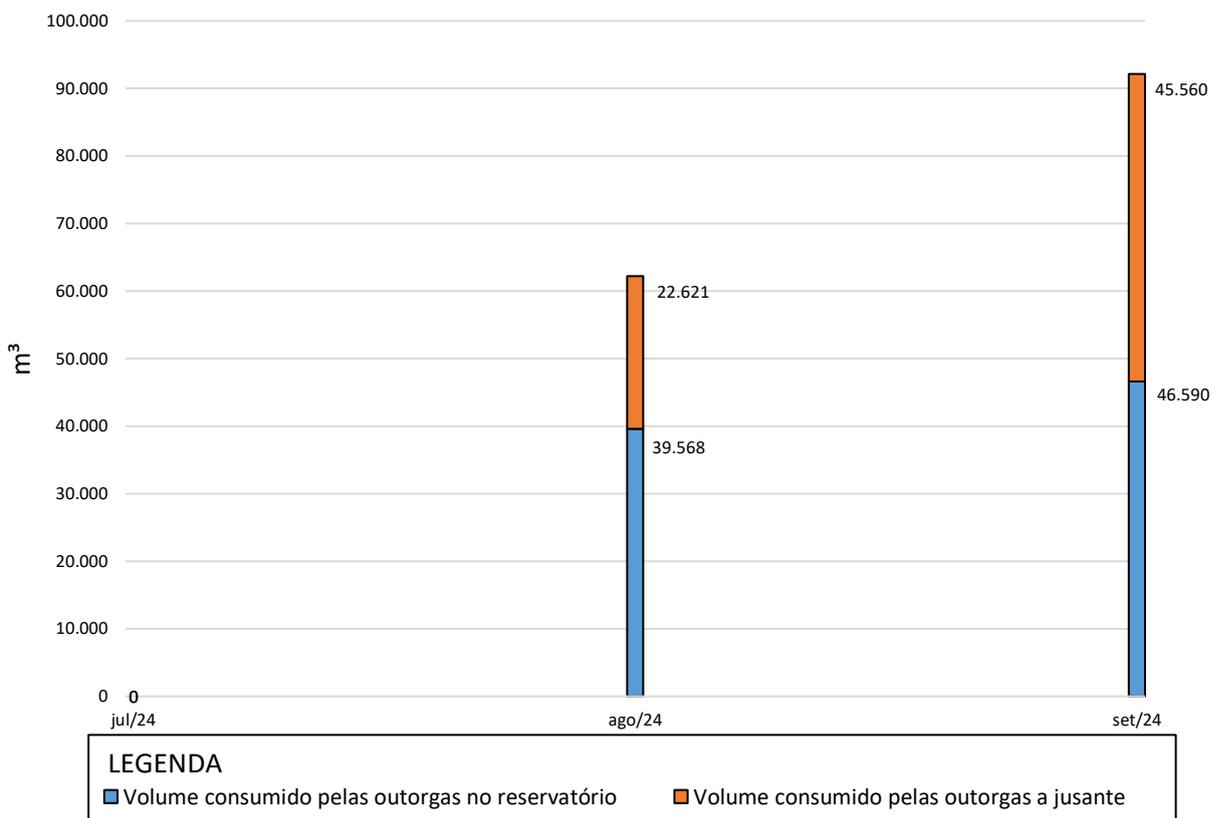


Figura 3 - Localização das outorgas no sistema hídrico Cachoeira dos Cegos

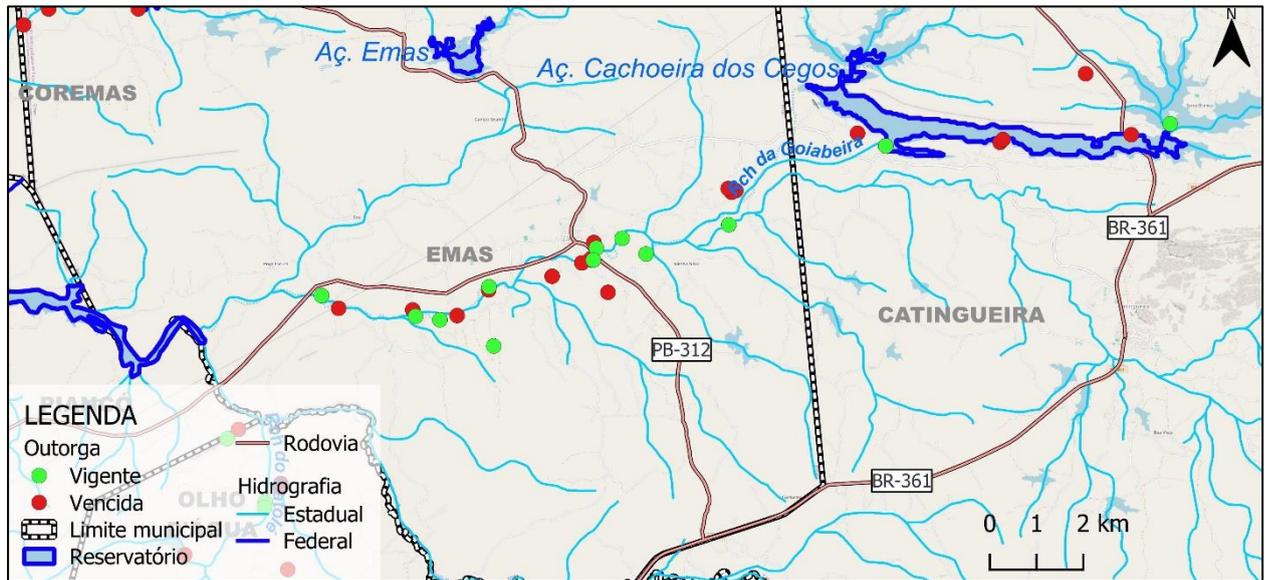

3. Compromissos e Ações:

ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	Atendida	Atenção	Não atendido
Realização de fiscalização ao longo do rio a jusante da barragem	AESA			
Realização de regularização de usuários	AESA			
Realização de fiscalização de segurança da barragem	AESA			

João Pessoa, 01 de outubro de 2024.

Coordenação – Rosa Maria Lins Bonifácio

Subgerente de Marco Regulatório e Alocação de Água – Mat. 111.168-2

Elaboração – Bruno José de Macedo Silva Leite

Técnico de Recursos Hídricos – Mat. 111.257-5